


ELEWACJA PN-WSCH
FRONTOWA
skala 1:100

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WIG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POWIĄZANYCH
(Dz.U. Nr 60 poz. 904 z 2000r.)

Niniejszy dokument stanowi poufną i zastrzeżoną własność Zakładu Projektowo-Usługowego
„ORNIKA-PROJEKT”. Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie.

Zaden fragment tego dokumentu nie może być reprodukowany, zmieniany lub przekazywany stronom trzecim
w jakiegokolwiek formie bez pisemnej zgody Z.P.U. „ORNIKA-PROJEKT” ani wykorzystywany w sposób
niezgodny z Intencją Z.P.U. „ORNIKA-PROJEKT”.

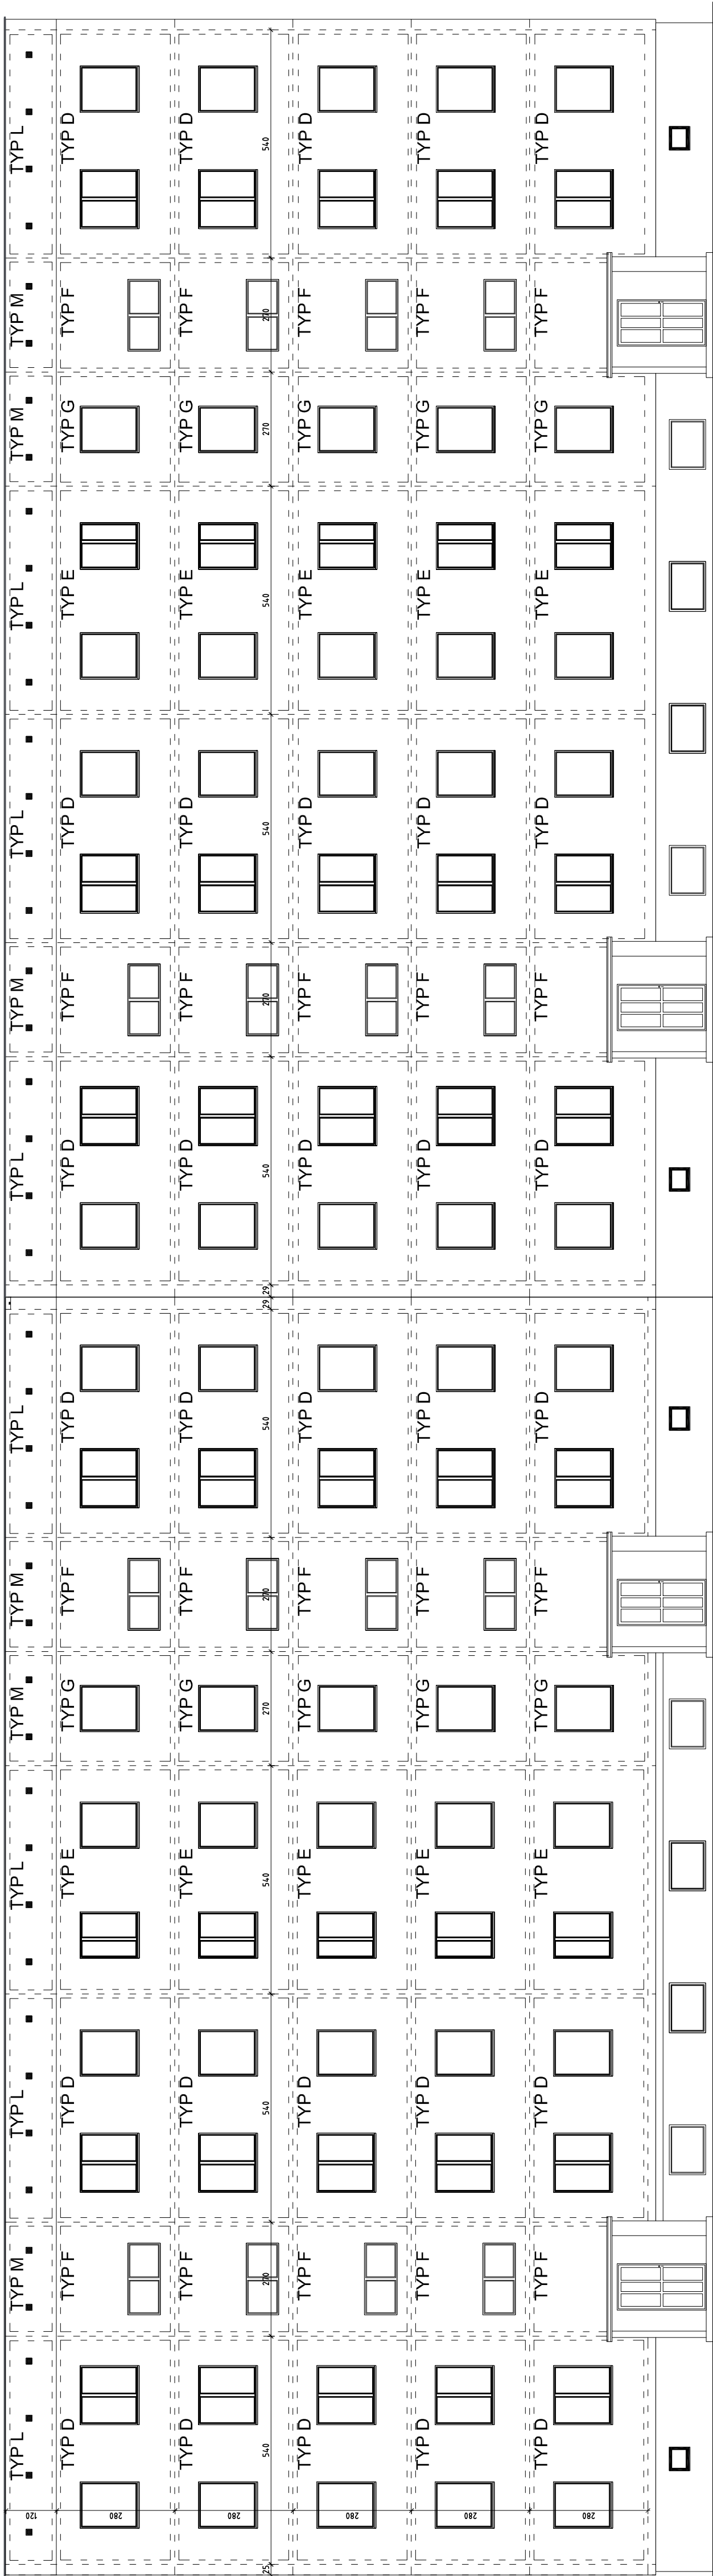

- UWAGI:**
1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
 2. PRZY PRZYSTĄPIENIU DO ROBÓT WZMACNIACIACYCH ŚCIĄNY OSŁONOWE OPISAĆ NA ELEWACJACH KAŻDĄ PŁYTĘ ZE WZGLĘDĄ NA JEJ TYŁ ORAZ WYTRASOWAĆ WSZYSTKIE OTWORY I ZŁOŻENIA JEJ ZA POMOCĄ KOLOROW W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU DANEJ KOTWY GDZIE: * "OZNACZA KOTWIE Z PRĘTEM DŁG. 380mm UŚTYTUOWANĄ POD KĄTEM 60°" (**KOLOR CZERWONY**)
 - * "OZNACZA KOTWIE Z PRĘTEM DŁG. 200mm UŚTYTUOWANĄ POZIOMO" (**KOLOR ŻELONY**).
 3. NASTĘPNIE WIERTARKĄ UDAROWĄ Z WIERTŁEM Ø18 WYKONAĆ ODWIERTA NA OKREŚLONĄ GŁĘBOKOŚĆ (DŁA WYGODY STOSOWAĆ DWÓJ RODZAJE WIERTŁ W ZALEŻNOŚCI Z OZNACZENIEM GŁĘBOKOŚCI WIERCENIA). DO WIERCENIA POD KĄTEM UŻYC SPECJALNEGO STATYWU PROWADZĄCEGO I UTRZYMUJĄCEGO WIERTARKĘ.
 4. PO WYMIERZENIU OTWORÓW ZA POMOCĄ WYCIURU OCZYŚCIĆ OTWORY Z POWSTAŁEGO PYŁU. A NASTĘPNIE PRZEDMIUCHAĆ JE PRZY POMOCY POMPKI POWIETRZNEJ, ABY DOKŁADNIE USUNĄŁE POZOSTAŁE W OTWORZE ZWIERCINY.
5. DO ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANYCH OTWORÓW WPROWADZIĆ TULEJE SIATKOWĄ, KTÓRA ZAPOBIEGA NIEPOŻĄDANEMU WYŁEWANIU SIĘ ŻYWCY W PUSTKĘ POMIĘDZY WARSTWĄ NOSNĄ I ELEWACJĄ NA, PO UMIESZCZENIU PRZECYŹNĄ JĄ NA ODPOWIEDNĄ DŁUGOŚĆ (TAK ABY LICOWAŁA SIĘ Z WARSTWĄ ELEWACYJNĄ).
6. NASTĘPNIE W TAK PRZYGOTOWANY OTWÓR SPECJALNYM DOZOWNIKIEM WPROWADZIĆ ŻYWICĘ RAKER NA CAŁEJ GŁĘBOKOŚCI OTWORU, A NASTĘPNIE RĘCZNIE UMIEŚCIĆ PRZYGOTOWANY DO TEGO CELU PRĘT GWINTOWANY TYPU R-STUDS A2 (DŁUGOŚĆ ZALEŻNĄ OD RODZAJU OTWORU).
7. PO UTWORZENIU ŻYWCY (CZAS WIĄZANA ZALEŻNY OD TEMPERATURY - ZNAJDUJE SIĘ W TABELI NA OPAKOWANIU), ZA POMOCĄ WYŻYKŁEGO KLUCZA DOKRECAĆY NAKRĘTKĘ NA PRĘCIE GWINTOWANYM AŻ DO MOMENTU UŻYSKANIA OPORU ŚCIĄNY FAKTUROWEJ.
8. WISZYŚTKIE PRACE PROWADZIĆ ZE ŚCIŚLYM PRZESTRZEGANIEM PRZEPISÓW BHP.
9. WSZYSTKIE WYMAGARY ORAZ POZIOMY POTWIERDZIĆ I W RAZIE KONECZNOŚCI KORYGOWAĆ NA MIEJSCU BUDOWY.
10. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z PROJEKTEM A TAKŻE W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTEM.

[illegible]